



Manual Operador

Vista Global del Sistema



Contenido

1	General	3
2.1	Version de este Manual	3
3	Nomenclatura general.....	4
3.1	Procesamiento por Batch	4
3.2	Procesamiento continuo.....	4
4	Estructura del Sistema	5
4.1	El controlador lógico.....	5
4.2	Estacion de Operación	5
4.3	Redundancia	5
4.4	Dispositivos en terreno.....	6
4.5	Diagrama.....	6
5	Las Estaciones de Operación	7
5.1	Visualización de los procesos.....	7
5.2	Módulos de control.....	7
5.3	Secuencias.....	7
5.4	Redundancia	8
6	Configuraciones.....	9
6.1	Área Batch (Batch Área).....	9
6.2	Clase (Class)	9
6.3	Paso.....	9
6.4	Parámetro	10
6.5	Receta	10
7	Históricos.....	11
7.1	Batch (Lote).....	11
7.2	Registro completo de producción para analizar errores.	11
7.3	Informe de producción resumida	11
7.4	Registro de operaciones manuales.....	12
7.5	Timeline Análisis	12
7.6	Trazabilidad de lotes.....	13
7.7	Tendencias y Alarmas	14
8	El Controlador lógico Programable (PLC)	15
8.1	Funciones en el sistema BatchXpert.....	15
8.2	Modificaciones.....	15
9	Controladores lógicos de Seguridad.....	16
10	Dispositivos en terreno	17

11	Arquitectura del Software.....	18
11.1	VisXpert.....	18
11.2	BatchXpert	18
11.3	Base de datos SQL.....	18
11.4	Esquema.....	19

1 General

Este manual trata de explicar el funcionamiento básico del sistema de manejo del proceso “BatchXpert” y del sistema compacto “BatchXpert Compact”. La diferencia entre los dos sistemas es básicamente que el sistema “BatchXpert Compact” no incorpora el manejo de procesos y tampoco incorpora los registros históricos avanzados. Este capítulo se puede omitir si se trata de un sistema “BatchXpert Compact”.

El sistema BatchXpert es un sistema de manejo de procesos que incorpora módulos estandarizados para formar las imágenes de los procesos. Estos módulos siempre incorporan ciertas funciones que están disponibles para el usuario. Los módulos y sus funciones serán descritos más adelante en el documento.

El sistema “BatchXpert” también incorpora un sistema de configuración y manejo de procesos con sus datos históricos respectivos. Los funcionamientos del editor de la configuración y del visor de los datos históricos están descritos en los manuales respectivos. Este manual está enfocado en el manejo general del HMI, las imágenes del proceso y sus módulos de control

Para más información sobre el sistema de trabajo “BatchXpert®” consultar la página www.Mlogics-Automation.com



2.1 Version de este Manual

Version 1.0	Version Inicial
Version 1.1	Agregado explicación de redundancia y destacado que BatchXpert no requiere y generalmente no utiliza un server SQL central.

3 Nomenclatura general

3.1 Procesamiento por Batch


Un proceso por lotes implica un conjunto de ingredientes y una secuencia de uno o más pasos de producción que siguen un orden predefinido. Se produce una cantidad determinada de productos al final de cada secuencia para formar un solo lote. El procesamiento de lotes posteriores solo comenzará una vez que se hayan producido todas las cantidades establecidas de productos.

Todas las materias primas se introducen al comienzo del proceso de producción y los productos terminados se completan después de un período determinado.

3.2 Procesamiento continuo

El proceso continuo mueve la materia prima desde el inicio del proceso a través de cada paso de producción hasta el producto final. En lugar de esperar hasta que la unidad de producto esté completa, la materia prima se alimenta y procesa continuamente para producir unidades adicionales de producto.

Continuo tiene un flujo constante de materias primas en producción, generando un flujo constante de productos, y también se conoce como ciclo de producción continuo.

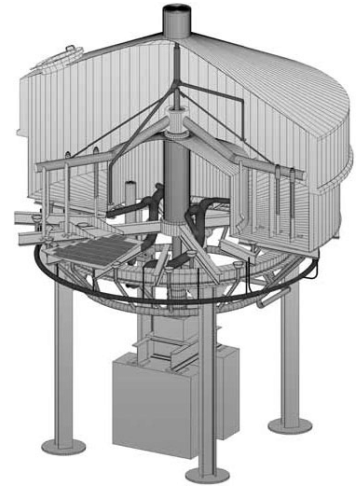

4 Estructura del Sistema

BatchXpert es un sistema de control para procesos por lotes e incorpora herramientas para administrar lotes, recetas y maquinaria para este tipo de procesos. Sin embargo, también se pueden implementar procesos Continuos en el sistema, el enfoque del sistema BatchXpert es en la producción por lotes.

El sistema incorpora varios implementos que trabajan en conjunto para realizar el control por lotes, el registro histórico y el manejo de equipos en terreno.

4.1 El controlador lógico

Todo el control en terreno se realiza por un controlador lógico industrial. Este controlador realiza todas las interacciones con el terreno, activa bombas, válvulas y monitorea el estado de los implementos.



4.2 Estacion de Operación


Las estaciones permiten al personal de operación a interactuar con el sistema. En la estación corre una Visualización, la cual permite interactuar con el controlador lógico de una forma intuitiva. La visualización permite monitorear el proceso, y ejecutar operaciones manuales.

La estación de operación también funciona como Almacenamiento de la configuración y de los históricos. También permite editar las recetas, la configuración y ver los datos históricos registrados. Cuando se ejecuta un proceso, el Controlador lógico solicita una receta a un computador, el cual envía los parámetros de configuración hacia la misma.



4.3 Redundancia

BatchXpert está diseñado como un sistema distribuido. Esto significa que no depende de un único servidor central para funcionar normalmente. Cada estación de operación puede realizar las tareas principales del sistema, como manejar recetas, registrar datos históricos, ejecutar acciones del operador y acceder a las áreas de proceso configuradas.

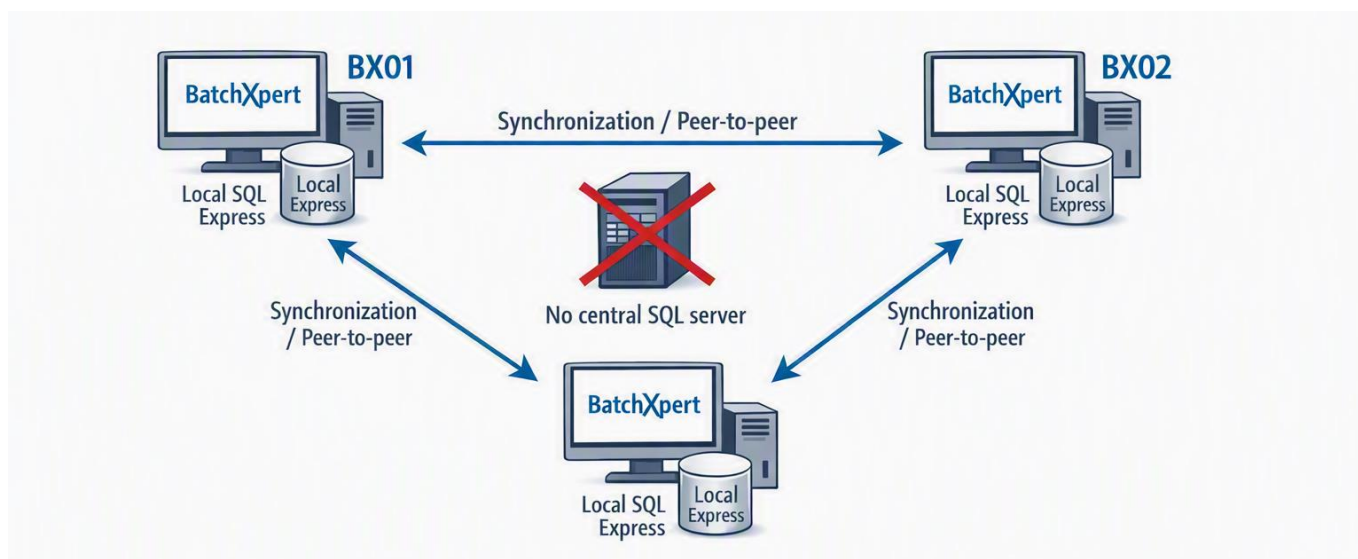


Un punto importante es que BatchXpert no utiliza un servidor SQL central por defecto. En palabras simples, la redundancia se logra porque cada estación tiene la información necesaria para operar de manera independiente. Si una estación falla o se apaga, las demás continúan funcionando con sus datos locales. Cuando la comunicación vuelve, el sistema sincroniza nuevamente la información para mantener todas las estaciones actualizadas.

4.4 Dispositivos en terreno

En terreno existen dispositivos que registran valores de medición, o permiten efectuar activación como, por ejemplo, sensores de temperatura, Flujoímetros, Válvulas y bombas. Estos dispositivos tienen un enlace de comunicación con el controlador lógico que registra los valores medidos o las activa.



4.5 Diagrama

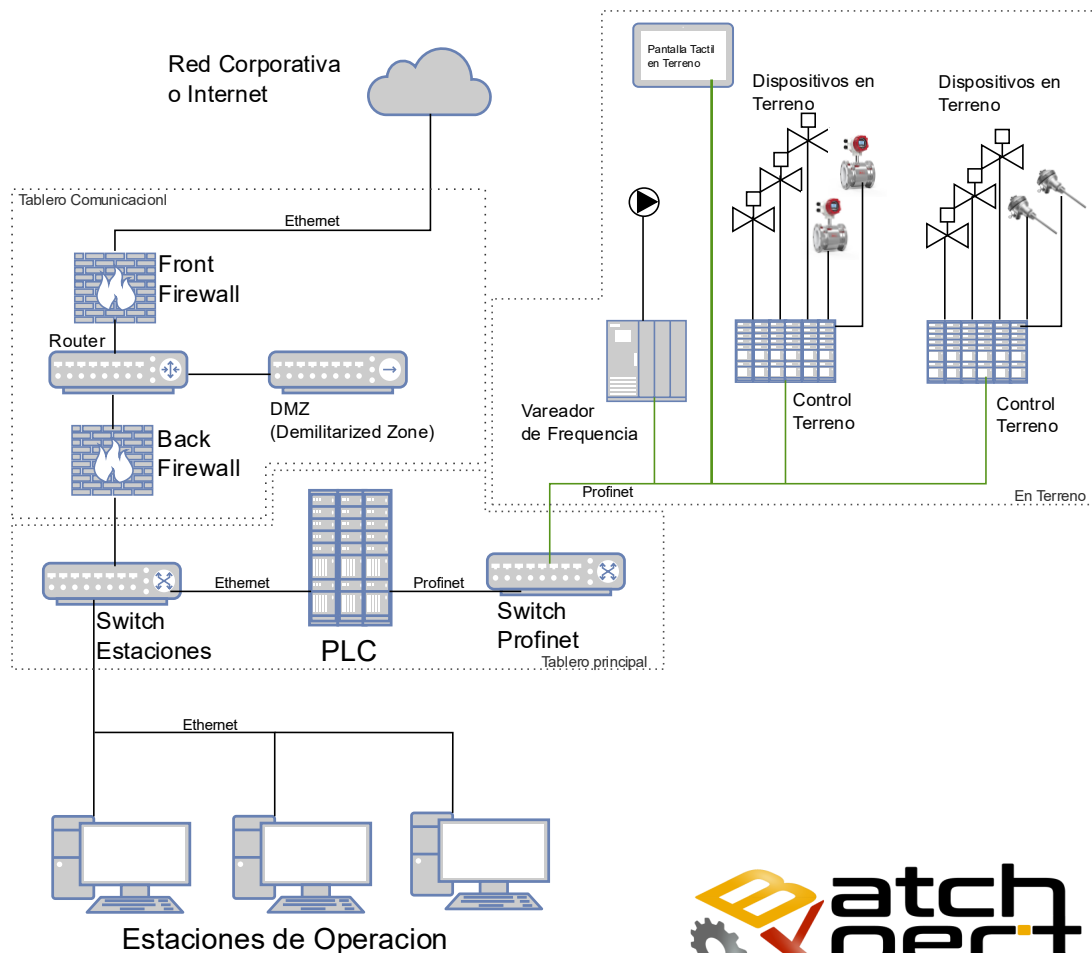

5 Las Estaciones de Operación

Las estaciones de operación son los computadores que se utilizan por el personal de operación, supervisión y mantenimiento del sistema. Cada estación puede operar de forma independiente, pero mantiene una comunicación con las demás estaciones para sincronizar los datos de configuración. Esto significa que las recetas pueden ser editados desde cualquiera de las estaciones y se distribuyen hacia las demás estaciones. Todas las estaciones tienen acceso a todos los procesos y todos los históricos.



Si el controlador lógico solicita una receta, una de las estaciones le envía los datos de la receta solicitada al controlador, donde se ejecuta la receta. Los datos Históricos se registran en todos los computadores según los datos generados en el controlador lógico.

5.1 Visualización de los procesos


Una parte de una estación de operación, aunque uno de los más importantes, es la Visualización de los procesos. Esta permite al operador de visualizar los datos del controlador lógico e interactuar con el mismo para realizar operaciones manuales, o iniciar procesos nuevos.

La Estacion de operación solamente envía “solicitudes” hacia el controladore, el cual evalúa eventuales permisibles, o liberaciones para ejecutarlas. La estación de operación no efectúa un control directo sobre los implementos del terreno, solamente funciona como “interfaz de Maquina y Humano”.

5.2 Módulos de control

Cada Dispositivo en terreno se representa como un “Modulo de control”. Existen diferentes tipos de módulos de control, con diferentes parámetros y funciones, pero entre un tipo de módulo de control, todos los módulos tienen las mismas funciones y ajustes.

Existen por ejemplo el “Modulo control” “Actuador” el cual permite realizar activaciones para Válvulas o motores en terreno. Otro modulo es la “Entrada Analógica” la cual recibe un valor de medición desde el terreno y lo representa en la pantalla.

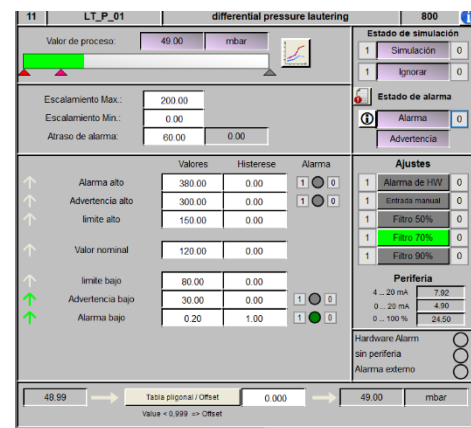

Cada módulo de control tiene un “Faceplate” (Accesible al hacer clic derecho en el símbolo del módulo), que permite observar y realizar las funciones del módulo.

5.3 Secuencias

Una Secuencia es un conjunto de equipos, o “Módulos de Control”, que forman una etapa o un parte del proceso que puede ejecutar una acción en el proceso. Cuando esta secuencia o unidad recibe una receta comienza y realizar las “acciones” definidas en esta receta.

Una Receta para una unidad está compuesta de un listado secuencial de acciones a ejecutar. Cada Etapa o acción, tiene su propio set de parámetros únicos para la etapa. Cuando se elimina, inserta

o agregue una nueva “Acción”, las etapas siempre se reasignan para ser “Secuenciales”. Es decir, el número de “Paso” puede cambiarse al modificar la estructura de recetas. Esto no es un problema porque el número de paso es solamente una ayuda visual para mejor describir la receta.

5.4 Redundancia

El sistema BatchXpert esta desarrollado de tal manera de reducir los Puntos críticos que pueden fallar y detener el proceso. En el BatchXpert no existe ningún servidor central, sino los datos de configuración se encuentran almacenado de forma completamente redundante en cada estación de operación del sistema.

Cada Estación de operación contiene todos los datos de configuración e históricos, para poder tomar el control de toda la planta. De esta manera, **cada estación de operación puede realizar todas las funciones del sistema**, sin limitación. Esto brinda una redundancia en cada estación de operación, y mientras que sigue funcionando al menos una estación, el sistema puede funcionar sin limitaciones ni perdida de datos.

Para Sincronización de los datos de configuración (Recetas, Alarmas...) el sistema utiliza un mecanismo interno, el cual sincroniza todos los datos entre las estaciones, y así los mantiene actualizado.

De esta manera **no se pierden datos**, ni siquiera datos Históricos de lotes, cuando un computador no está encendido por un periodo.

6 Configuraciones

Las configuraciones se separan principalmente en dos áreas.

1. Configuraciones del Proceso
2. Configuraciones del Computador

Las configuraciones del computador son relevantes solamente para el personal de mantención y se omiten en esta descripción.

La configuración del Proceso esencialmente permite modelar el proceso con las herramientas del sistema. Las configuraciones se realizan con el programa “Batch Configuración”, donde se realizan las configuraciones de, por ejemplo, las recetas.

La Configuración de Lotes define la estructura y las relaciones de los Procesos que se definieron en la injonearía del Proyecto. La configuración es estrictamente jerárquica según el estándar ISA88 y Anexos.

6.1 Área Batch (Batch Área)

Una Área Batch Define un Área de producción cerrada, donde entran los materiales primos y sale un producto definido. Un Batch (lote) puede ocupar todos los equipos definidos en el Área, y contiene un Número único de identificación que se comparte en toda la Área Batch.

En el Área Batch se definen las Recetas (Productos) que se ejecutan en el Área, los cuales son los mismos para todos los equipos definidos en ella. Si un Lote es transferido de un área Batch a otra, se debe crear un nuevo lote. Los lotes dentro de un Área no pueden mezclarse entre ellos.

Ejemplos de Áreas Batch son: Sala de cocimiento, Filtración, Fermentación, Sala de Jarabe,...

6.2 Clase (Class)

Una Clase define un tipo de equipo que puede ser utilizado por un Batch, dentro de un área. Una Clase define la secuencia y los parámetros del equipo. Cada Clase define los Acciones del equipo y así el funcionamiento de este.

Las configuraciones realizadas en una Clases se ejecutarán en las unidades asignadas a un Clase. Una Clase puede contener varios Unidades, los cuales comparten la misma configuración, pero pueden ejecutarse de forma independiente. Una Unidad solo puede ser asignada a una Clase.

6.3 Paso

Un paso define una acción definida, cerrada que se puede ejecutar en una unidad asignada a una clase. En cada unidad solo un paso puede ser activo al mismo tiempo. Todos los pasos son independientes entre ellos, lo que permite una configuración flexible ellas recetas de una clase/unidad.

The screenshot shows the 'Batch Configuración' software interface. On the left is a tree view with categories like 'Configuración de Lotes', 'Configuración de Procesos', and 'Configuración de Equipos'. The right pane displays a configuration table for a selected item, with columns for 'Valor nominal', 'Unidad', and 'Límite'. The table lists various parameters such as 'Temperatura de control', 'Tiempo de calentamiento', and 'Tiempo de enfriamiento' with their respective values and units.

Parámetro	Valor nominal	Unidad	Límite
Temperatura de control	120	°C	0-2000
Tiempo de calentamiento	10	min	0-2000
Tiempo de enfriamiento	10	min	0-2000
Tiempo de mantenimiento	10	min	0-2000
Tiempo de calentamiento (2)	10	min	0-2000
Tiempo de enfriamiento (2)	10	min	0-2000
Tiempo de mantenimiento (2)	10	min	0-2000
Tiempo de calentamiento (3)	10	min	0-2000
Tiempo de enfriamiento (3)	10	min	0-2000
Tiempo de mantenimiento (3)	10	min	0-2000
Tiempo de calentamiento (4)	10	min	0-2000
Tiempo de enfriamiento (4)	10	min	0-2000
Tiempo de mantenimiento (4)	10	min	0-2000
Tiempo de calentamiento (5)	10	min	0-2000
Tiempo de enfriamiento (5)	10	min	0-2000
Tiempo de mantenimiento (5)	10	min	0-2000
Tiempo de calentamiento (6)	10	min	0-2000
Tiempo de enfriamiento (6)	10	min	0-2000
Tiempo de mantenimiento (6)	10	min	0-2000
Tiempo de calentamiento (7)	10	min	0-2000
Tiempo de enfriamiento (7)	10	min	0-2000
Tiempo de mantenimiento (7)	10	min	0-2000
Tiempo de calentamiento (8)	10	min	0-2000
Tiempo de enfriamiento (8)	10	min	0-2000
Tiempo de mantenimiento (8)	10	min	0-2000
Tiempo de calentamiento (9)	10	min	0-2000
Tiempo de enfriamiento (9)	10	min	0-2000
Tiempo de mantenimiento (9)	10	min	0-2000
Tiempo de calentamiento (10)	10	min	0-2000
Tiempo de enfriamiento (10)	10	min	0-2000
Tiempo de mantenimiento (10)	10	min	0-2000

6.4 Parámetro



Cada Paso puede contener parámetros que definan los valores nominales ajustables en las recetas. Los parámetros son valores que están relacionados directamente al proceso, según el paso al que se le está asignando el parámetro.

Un Parámetro puede ser configurado como “Condición Final” o “Condición de Alarma”, lo cual afecta la presentación visual de la lista de parámetros durante la ejecución de una Receta.

Por ejemplo, para el enjuague de la línea el parámetro de cantidad de agua se asigna un valor por ejemplo 10 hl y se ajusta el valor mínimo y máximo que se puede asignar, también la unidad de ingeniería, etc.... (Este valor de 10 hl es un valor por defecto que será tomado por la receta, pero puede ser modificado según la receta, pero los valores mínimos y máximos se mantienen para todas las recetas) y el parámetro de flujo se le asigna 20 hl/h.

6.5 Receta

The screenshot shows a software interface for managing recipes. At the top, there are four icons: 'Copiar Receta', 'Borrar receta', 'Comparar la receta', and 'Liberado producción'. Below these is a 'Receta' tab. The main form is divided into several sections: 'Identificación' with fields for 'ID' (value: 1), 'No.' (value: 1), 'English' (value: Lager), 'Deutsch' (value: Lager), 'español' (value: Lager), and 'Tipo de receta' (value: Producción); 'Estado' with 'Estado de la receta' (value: Liberado producción) and 'Versión de receta' (value: V0.35); and 'Historial' with 'Creado' (Admin, 10/11/2019 10:33:51) and 'Cambiado' (Admin, 26/12/2022 10:51:49). A 'Comentario' field is at the bottom.

El sistema BatchXpert incorpora un sistema amplio y ajustable de manejo de recetas y parámetros de los diferentes áreas y unidades del proceso. Esta guía está dirigido al personal de operación no supervisión, el cual desea administrar las recetas del sistema. El enfoque del instructivo es en las operaciones directas que se deben realizar para administrar las recetas, más que una explicación cómo funcionan las recetas. El manual se trata de mantener “neutral”, es decir no se enfoque en ningún proyecto en particular, e intenta de funcionar como guía para transmitir el funcionamiento de la administración en general.

Una receta en BatchXpert se representa como una colección de “Unidades” que están compuestos de acciones que se ejecutan de forma secuencial. Es decir, cada receta está compuesta por uno o varias Unidades. Una unidad a su vez está compuesta de un listado secuencial de acciones a ejecutar. Cada Etapa o acción, tiene su propio set de parámetros únicos para la etapa.

7 Históricos

El sistema registra una gran cantidad de datos históricos por cada lote ejecutado en el sistema.


7.1 Batch (Lote)

Un lote es una receta que se ha ejecutado en el sistema. Esencialmente es una receta con un identificador de proceso (Prid) con el cual se pueden identificar todos los históricos perteneciente a este Batch. Cada Batch tiene su propio “Prid” único, es decir, aunque se ejecutan dos veces la misma receta, esto resulta en dos lotes diferentes con históricos estrictamente separados.

7.2 Registro completo de producción para analizar errores.

Indica todos pasos ejecutados con valores nominales y actuales. También indica si el paso finalizó automáticamente o fue abortado de forma manual. Brinda una vista detallada de todos los

sucesos dentro de un Batch ejecutado.

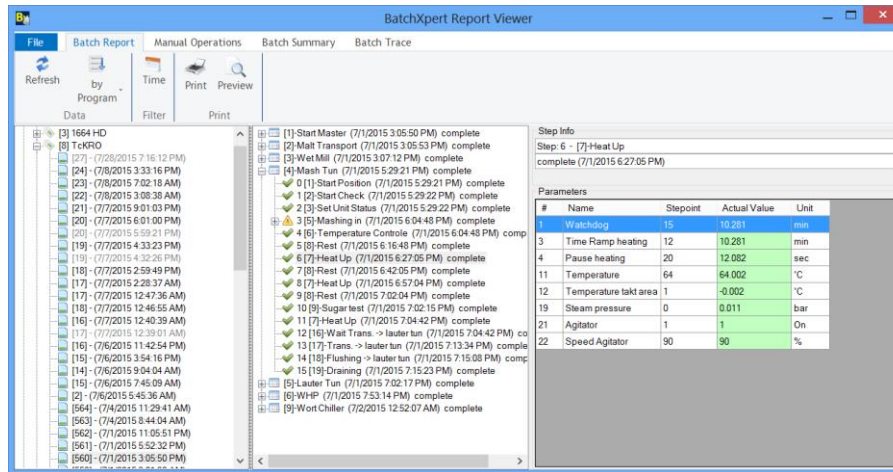


The screenshot shows the 'BatchXpert Report Viewer' interface. The left pane displays a list of batches, with the selected batch showing its steps and completion status. The right pane provides a detailed view of a specific step, including its parameters and actual values.

#	Name	Stepoint	Actual Value	Unit
1	Watchdog	12	10.281	min
3	Time Ramp heating	12	10.281	min
4	Pause heating	20	12.082	sec
11	Temperature	64	64.002	°C
12	Temperature tank area	1	-0.002	°C
19	Steam pressure	0	0.011	bar
21	Agitator	1	1	On
22	Speed Agitator	90	90	%

El formato de impresión está completamente configurable. Se pueden cambiar Logos, Fuentes colores. Etc.

7.3 Informe de producción resumida

Para reemplazar las “hojas de lotes” o “Brew Sheet”, el sistema incorpora un tipo de reporte que

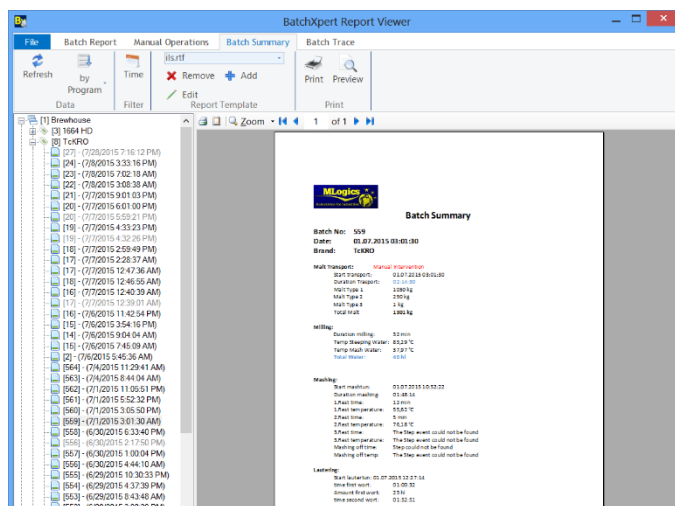

The screenshot shows the 'BatchXpert Report Viewer' interface with the 'Batch Summary' report selected. The report provides a high-level overview of the batch execution, including key parameters and status indicators.

Batch Name	Start	End	Status
Batch Summary	01.07.2015 08:00:00	01.07.2015 08:00:00	OK

Additional summary data is provided for various process steps, including duration, temperature, and pressure.


permite resumir los valores y eventos más importantes en un proceso en una o varias hojas.

Este informe (Batch Summary) es completamente flexible y puede ser adaptado por el operador según necesidad de los procesos. Existen reportes para Microsoft Word y para Microsoft Excel (con esto se puede realizar calculaciones complejas encima de los datos)

7.4 Registro de operaciones manuales

El sistema BatchXpert **registra todos lo operaciones e intervenciones manuales**, los cuales se presentan como “Reporte de operaciones Manuales”. Existen muchas posibilidades de filtrar y ordenar los datos, por lo que es muy fácil para encontrar el evento buscado. Se registran todos los eventos como:

- Aperturas manuales de Válvulas
- Cambios de parámetros como: atrasos de alarmas, Ajustes PID, ...
- Modificaciones de valores nominales de recetas
- Modificaciones y dosificaciones de Materiales

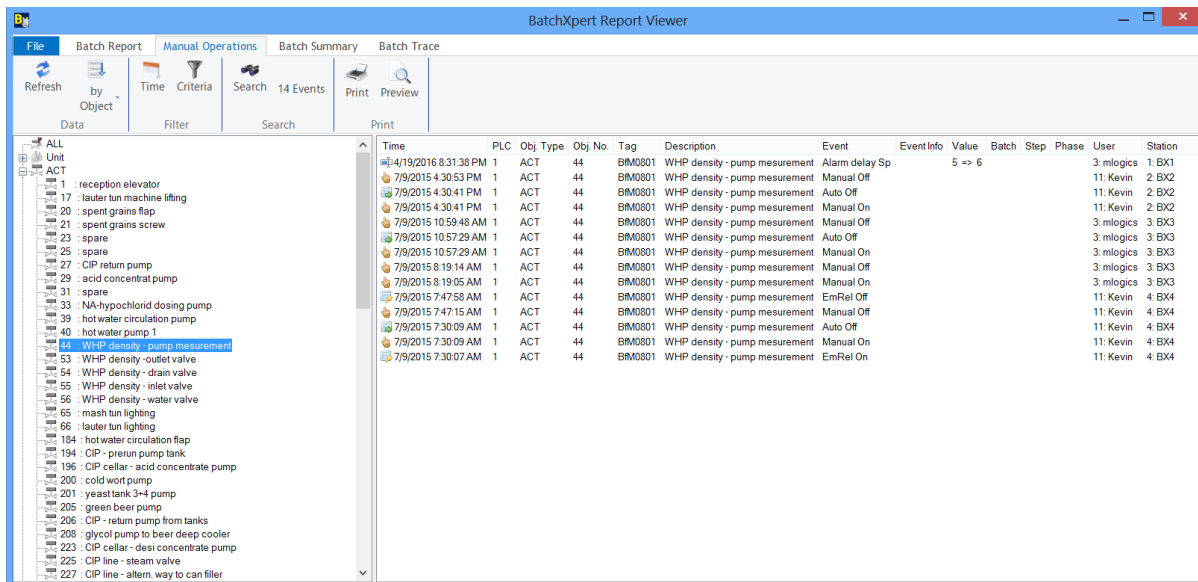


The screenshot shows the 'BatchXpert Report Viewer' window. The 'Manual Operations' tab is selected. The interface includes a toolbar with 'Refresh', 'by Object', 'Time', 'Criteria', 'Search', '14 Events', 'Print', and 'Preview'. Below the toolbar is a table with columns: Time, PLC, Obj. Type, Obj. No., Tag, Description, Event, EventInfo, Value, Batch, Step, Phase, User, and Station. The table lists various manual operations such as 'WHP density - pump measurement' and 'WHP density - pump measurement' performed by users like 'Kevin' and 'mlogics' at different stations (BX1, BX2, BX3, BX4).

Time	PLC	Obj. Type	Obj. No.	Tag	Description	Event	EventInfo	Value	Batch	Step	Phase	User	Station
7/9/2015 8:31:38 PM	1	ACT	44	BM0801	WHP density - pump measurement	Alarm delay Sp	5 => 6					3 mlogics	1: BX1
7/9/2015 4:30:53 PM	1	ACT	44	BM0801	WHP density - pump measurement	Manual Off						11: Kevin	2: BX2
7/9/2015 4:30:41 PM	1	ACT	44	BM0801	WHP density - pump measurement	Auto Off						11: Kevin	2: BX2
7/9/2015 4:30:41 PM	1	ACT	44	BM0801	WHP density - pump measurement	Manual On						11: Kevin	2: BX2
7/9/2015 10:59:48 AM	1	ACT	44	BM0801	WHP density - pump measurement	Manual Off						3 mlogics	3: BX3
7/9/2015 10:57:29 AM	1	ACT	44	BM0801	WHP density - pump measurement	Auto Off						3 mlogics	3: BX3
7/9/2015 10:57:29 AM	1	ACT	44	BM0801	WHP density - pump measurement	Manual On						3 mlogics	3: BX3
7/9/2015 8:19:14 AM	1	ACT	44	BM0801	WHP density - pump measurement	Manual Off						3 mlogics	3: BX3
7/9/2015 8:19:05 AM	1	ACT	44	BM0801	WHP density - pump measurement	Manual On						3 mlogics	3: BX3
7/9/2015 7:47:58 AM	1	ACT	44	BM0801	WHP density - pump measurement	EniRel Off						11: Kevin	4: BX4
7/9/2015 7:47:15 AM	1	ACT	44	BM0801	WHP density - pump measurement	Manual Off						11: Kevin	4: BX4
7/9/2015 7:30:09 AM	1	ACT	44	BM0801	WHP density - pump measurement	Auto Off						11: Kevin	4: BX4
7/9/2015 7:30:09 AM	1	ACT	44	BM0801	WHP density - pump measurement	Manual On						11: Kevin	4: BX4
7/9/2015 7:30:07 AM	1	ACT	44	BM0801	WHP density - pump measurement	EniRel On						11: Kevin	4: BX4

1 Visor de Operaciones Manuales con filtros ajustables

7.5 Timeline Análisis


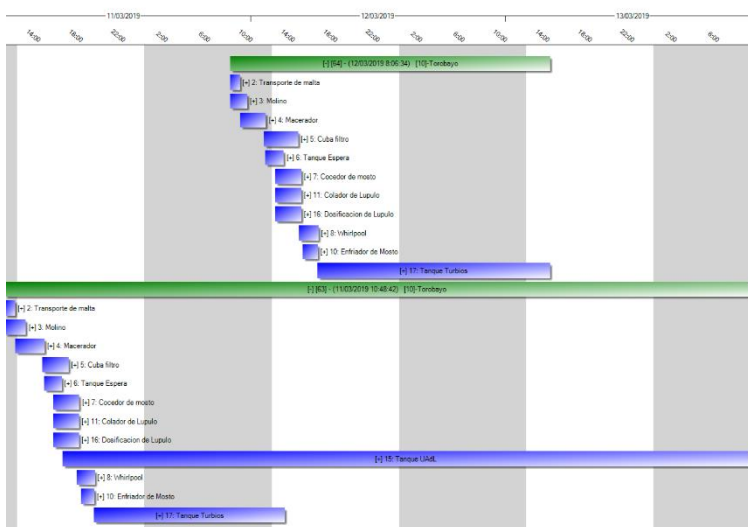


El sistema BatchXpert incluye un informe que permite al usuario revisar la ejecución de la unidad de proceso de aprendizaje y la fase del proceso en un informe de estilo “Diagrama de Gantt”. Esto permite la fácil identificación de eventuales "cuellos de botella" y permite la optimización de la eficiencia de la planta.

7.6 Trazabilidad de lotes

Para Trazabilidad de lotes y materiales existe el “Batch Trace”. Se registran todas las transferencias entre los diferentes Batch y también todos los Materiales Consumidos, Producidos o dosificados manualmente.

Este registro permite evaluar las transferencias de productos de forma fácil e intuitivo. El reporte permite **responder** por ejemplo la **siguiente pregunta: A cuáles Cocimientos se ha dosificado la levadura que fue cosechado de un tanque X.**

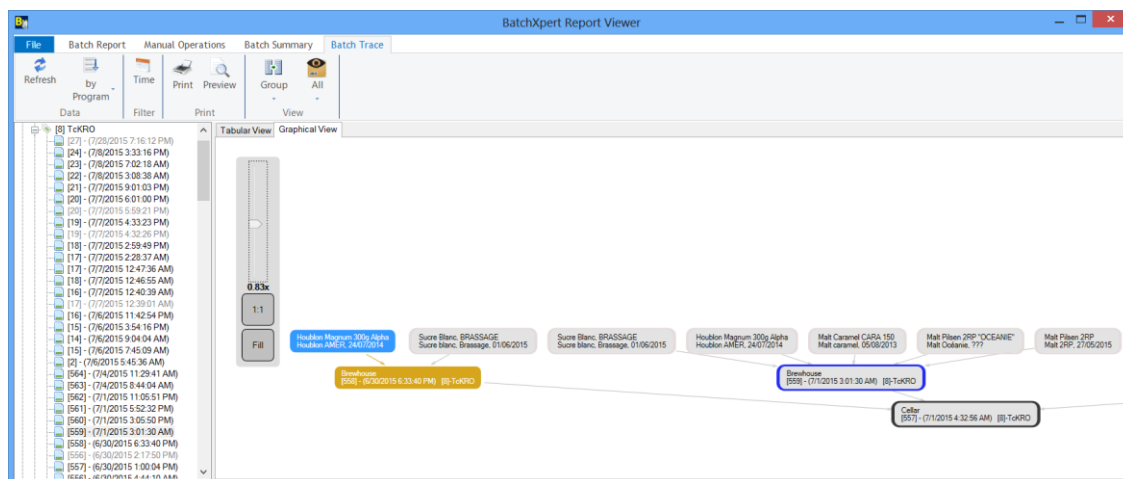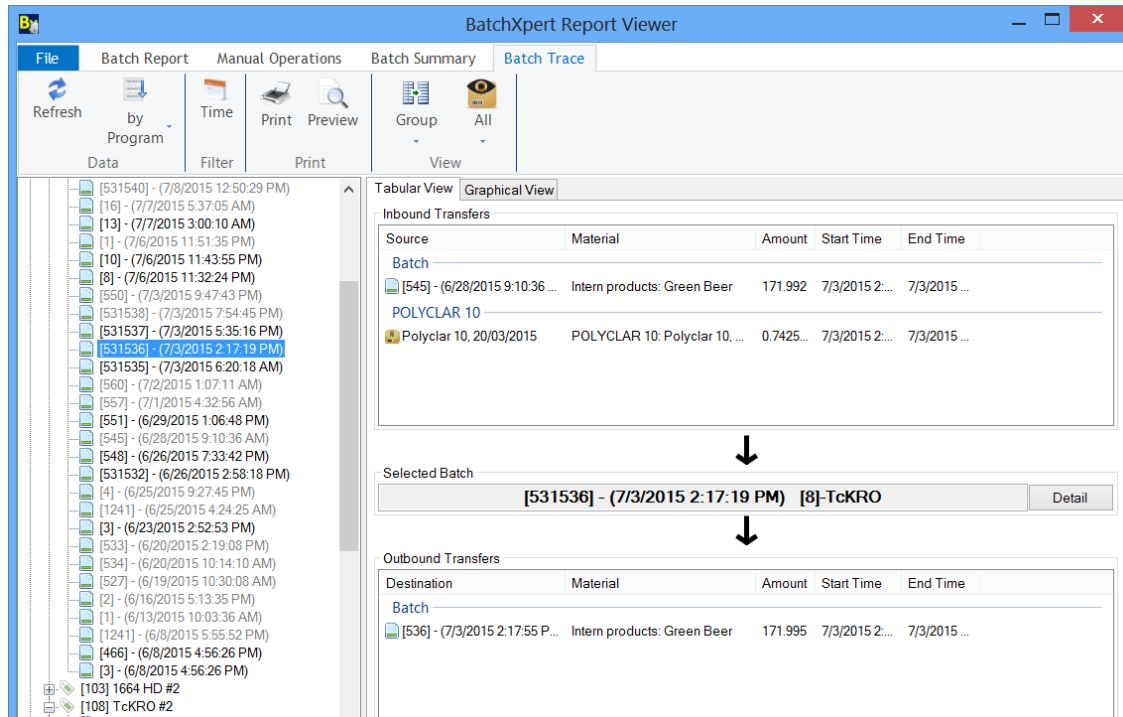

7.7 Tendencias y Alarmas

MessageView 1: Graph/PCB/Multisystem-Anzeige					
File Message View Help					
Current Archive					
Seq.	Event	Operand	Symbol	Text	Class
0	07.07.15 22:08:52	17164	Unit (1.4)	Mesh Fan	Operator
07.07.15 22:10:35	07.07.15 22:12:25	17166	Unit (1.4)	valvIP	Operator
07.07.15 22:18:01	07.07.15 22:18:33	17166	Unit (1.4)	valvIP	Operator
07.07.15 22:25:03	07.07.15 22:25:14	17231	Unit (1.7)	BMT 1	Operator
07.07.15 22:28:42	07.07.15 22:30:39	12076	13.04.51.03	valvIP empty signal	Alarm
07.07.15 22:29:42	07.07.15 22:30:30	17095	Unit (1.4)	valvIP	Alarm
07.07.15 22:33:08	07.07.15 22:30:41	17231	Unit (1.7)	Freezealarm S1	Operator
07.07.15 22:25:46	07.07.15 22:36:33	17165	Unit (1.5)	valvIP Chiller	Operator
07.07.15 23:25:40	07.07.15 08:24:16	17082	Unit (1.2)	Mail Transport	Alarm
07.07.15 23:43:36	07.07.15 23:43:53	17164	Unit (1.4)	Mesh Fan	Operator
07.07.15 23:44:37	07.07.15 23:45:22	16011	20.08.02.11	ice water pump - temp. cool. cooler	Alarm
07.07.15 23:44:37	07.07.15 23:45:22	17095	Unit (1.5)	valvIP Chiller	Alarm
07.07.15 23:44:15	07.07.15 23:46:36	17165	Unit (1.5)	valvIP Chiller	Operator
07.07.15 23:46:52	07.07.15 04:24:22	17417	Alarm Sinep	Sinep - Alarm Disarm	Alarm
07.07.15 23:52:35	07.07.15 23:53:03	17006	Unit (1.4)	valvIP	Alarm
07.07.15 23:52:45	07.07.15 23:52:57	10123	15.04.V12.0	valvIP - valve outlet before	Alarm
07.07.15 23:55:37	07.07.15 23:56:10	14159	EA_P1000	pressure filter inlet	Alarm
07.07.15 23:58:52	07.07.15 23:59:00	17006	Unit (1.4)	valvIP	Alarm
07.07.15 23:59:02	07.07.15 23:59:13	17006	Unit (1.4)	valvIP	Alarm
07.07.15 23:59:02	07.07.15 23:59:18	10123	15.04.V12.0	valvIP - valve outlet before	Alarm
07.07.15 00:02:39	07.07.15 02:36:50	17001	Unit (1.1)	Start Monitor	Alarm
07.07.15 00:10:05	07.07.15 00:14:15	16045	41.00.02.11	can filter - pressure line	Alarm
07.07.15 00:17:07	07.07.15 00:17:23	17025	Unit (1.2)	Filter F.G.	Alarm
07.07.15 00:17:10	07.07.15 00:17:18	17186	Unit (1.2)	Filter F.G.	Operator
07.07.15 00:22:00	07.07.15 00:25:54	16045	41.00.02.11	can filter - pressure line	Alarm
07.07.15 01:20:38	07.07.15 00:25:54	14115	44.00.02.10	flow BMT to can filter	Alarm
07.07.15 01:43:59	07.07.15 01:44:04	17025	Unit (1.2)	Filter F.G.	Alarm
07.07.15 01:44:34	07.07.15 01:45:59	17025	Unit (1.2)	Filter F.G.	Alarm
07.07.15 02:56:18	07.07.15 02:58:44	16041	15.04.02.11	COP ice temperature	Alarm

Como todos los sistemas de control, el BatchXpert, incorpora un sistema Sofisticado de registro de alarma y Tendencias. El sistema registra alarmas por cada módulo de control y tendencias por cada valor analógico, los cuales pueden ser evaluado por sus herramientas incorporados.

Además, existe la posibilidad (Opcional), de enviar correos electrónicos y/o SMS a celulares, si ciertas alarmas están registradas en el sistema durante diferentes periodos de tiempo.



8 El Controlador lógico Programable (PLC)

Un controlador lógico programable más conocido por sus siglas en inglés PLC (Programmable Logic Controller), es una computadora utilizada en la ingeniería automática o automatización industrial, para automatizar procesos electromecánicos, electroneumáticos, electrohidráulicos, tales como el control de la maquinaria de la fábrica en líneas de montaje u otros procesos de producción



Los PLC son utilizados en muchas industrias y máquinas. A diferencia de las computadoras de propósito general, el PLC está diseñado para múltiples señales de entrada y de salida, rangos de temperatura ampliados, inmunidad al ruido eléctrico y resistencia a la vibración y al impacto. Los programas para el control de funcionamiento de la máquina se suelen almacenar en baterías, copia de seguridad o en memorias no volátiles. Un PLC es un ejemplo de un sistema de tiempo real, donde los resultados de salida deben ser producidos en respuesta a las condiciones de entrada dentro de un tiempo limitado, de lo contrario no producirá el resultado deseado.¹

8.1 Funciones en el sistema BatchXpert

En el sistema BatchXpert, el controlador lógico es la entidad que efectivamente controla los dispositivos en terreno. Es la entidad que eventualmente da la orden de abrir a una válvula o arranque a una bomba. Varias veces por segundo evalúa las condiciones del terreno para determinar si se cumplen los bloqueos en terreno para dar el permiso de apertura o condiciones de proceso y alarma.

El Controlador recibe una receta desde el computador y ejecuta las etapas con los parámetros definidos en la misma.

8.2 Modificaciones

El controlador no es modificable por el usuario, solamente por personal de automatización.

9 Controladores lógicos de Seguridad

Los PLC de seguridad son controladores especiales contruidos y certificados para cumplir con requisitos de seguridad internacionales como NFPA 79, IEC 62061, IEC 13849-1 o IEC 61508. Todas estas normas de seguridad definen los niveles de reducción de riesgos.

Es decir, son controladores que manejan exclusivamente dispositivos relevantes para la seguridad y lo hacen de una manera que se evitan fallas en su funcionamiento.


Un PLC de seguridad no siempre existe en los sistemas BatchXpert, pero muchas veces se utiliza para brindar una mejor “confiabilidad” para los sistemas de seguridad como “Paradas de emergencia”, “Puertas Hombre” etc.

Estos controladores generalmente funcionan de forma completamente independiente y tienen interacción mínima con el PLC principal. Solamente tienen lógica para manejar las funciones de seguridad crítica y nada más. Todas las demás funcionalidades están implementadas en el PLC principal.




10 Dispositivos en terreno

Un dispositivo en terreno son las válvulas, bombas sensores o mediciones que eventualmente y conectan al Sistema de control. En lo común se instalan tableros en terreno los cuales se comunican con “Profinet” (un bus de Campo industrial) con el controlador lógico hacia el cual envían sus datos y del cual reciben las ordenes de activación.

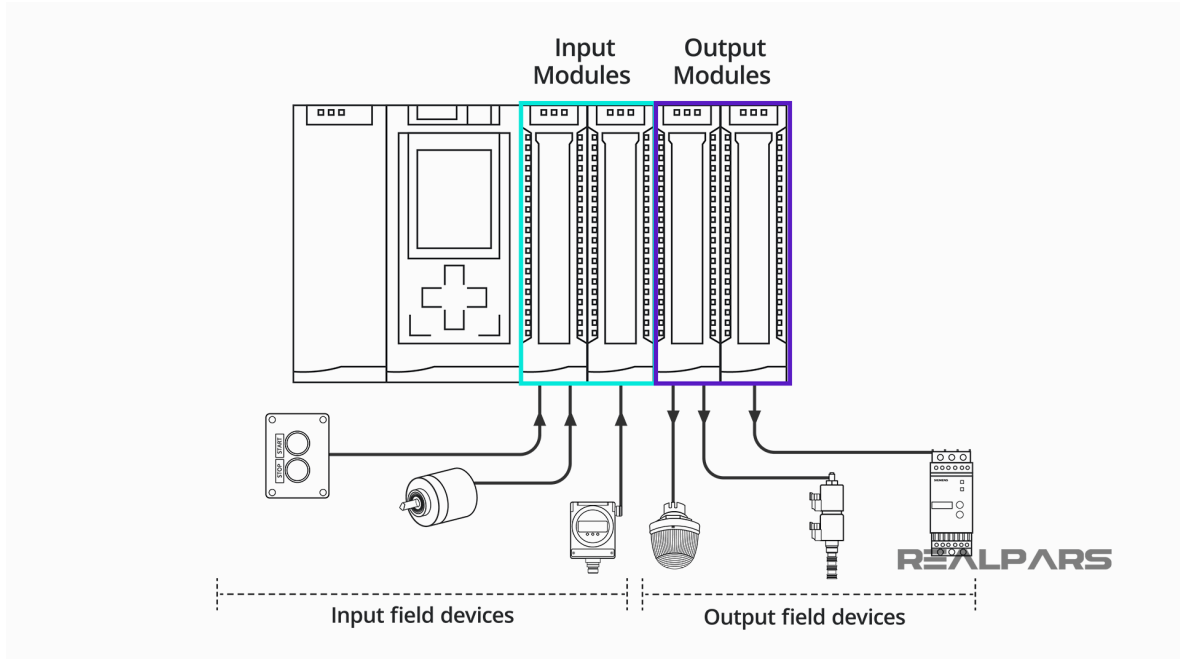

Cada Dispositivo en terreno se representa como un “Modulo de control”. Existen diferentes tipos de módulos de control, con diferentes parámetros y funciones, pero entre un tipo de módulo de control, todos los módulos tienen las mismas funciones y ajustes.

Existen por ejemplo el “Modulo control” “Actuador” el cual permite realizar activaciones para Válvulas o motores en terreno. Otro modulo es la “Entrada Analógica” la cual recibe un valor de medición desde el terreno y lo representa en la pantalla.

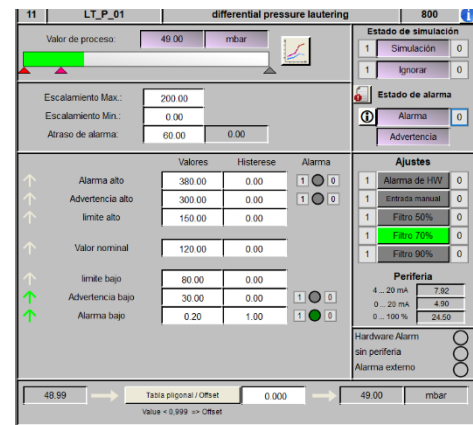

Cada módulo de control tiene un “Faceplate” (Accesible al hacer clic derecho en el símbolo del módulo), que permite observar y realizar las funciones del módulo.

11 Arquitectura del Software

El sistema BatchXpert se compone de tres componentes fundamentales que interactúan entre ellos para brindar toda la funcionalidad de un sistema de control de procesos.

11.1 VisXpert

VisXpert es la plataforma SCADA en la cual se basa toda la plataforma. Es responsable de administrar las data desde el controlador lógico en forma de un “Tag” y permite a los “Módulos” de acceder los valores de dichos “Tags”. Aparte de los variables, también implementa el registro de alarmas y gráficos de tendencias.

SCADA, acrónimo de Supervisory Control And Data Acquisition (Control Supervisor y Adquisición de Datos) es un concepto que se emplea para realizar un software para ordenadores que permite controlar y supervisar procesos industriales a distancia. Facilita retroalimentación en tiempo real con los dispositivos de campo (sensores y actuadores), y controla el proceso automáticamente. Provee de toda la información que se genera en el proceso productivo (supervisión, control calidad, control de producción, almacenamiento de datos, etc.) y permite su gestión e intervención.

Una de las funcionalidades más importantes del VisXpert es la **“Visualización”**. Estos son los gráficos que permiten al usuario de interactuar con la maquinaria y visualizar los variables del proceso. Es la interfase principal con la cual el usuario interactúa con el sistema.

11.2 BatchXpert

El BatchXpert implementa todas las funcionalidades relacionadas a la producción de Lotes. Parte del BatchXpert son el “Configurador de procesos”, “Editor de Recetas”, pero también el registro y visor de reportes y datos históricos.


Además, implementa muchas herramientas de administración para los usuarios, para que estos pueden mejor realizar operaciones, mantenciones y optimizaciones en el sistema.

11.3 Base de datos SQL

La base de datos forma el fundamento donde se guardan todas las datas de configuración e históricos del sistema. La base de datos es un producto de la empresa “Microsoft” y es considerado “Estándar Industrial”.

Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) producido por Microsoft. Su principal lenguaje de consulta es Transact-SQL, una aplicación de las normas ANSI / ISO estándar Structured Query Language (SQL) utilizado por ambas Microsoft

11.4 Esquema

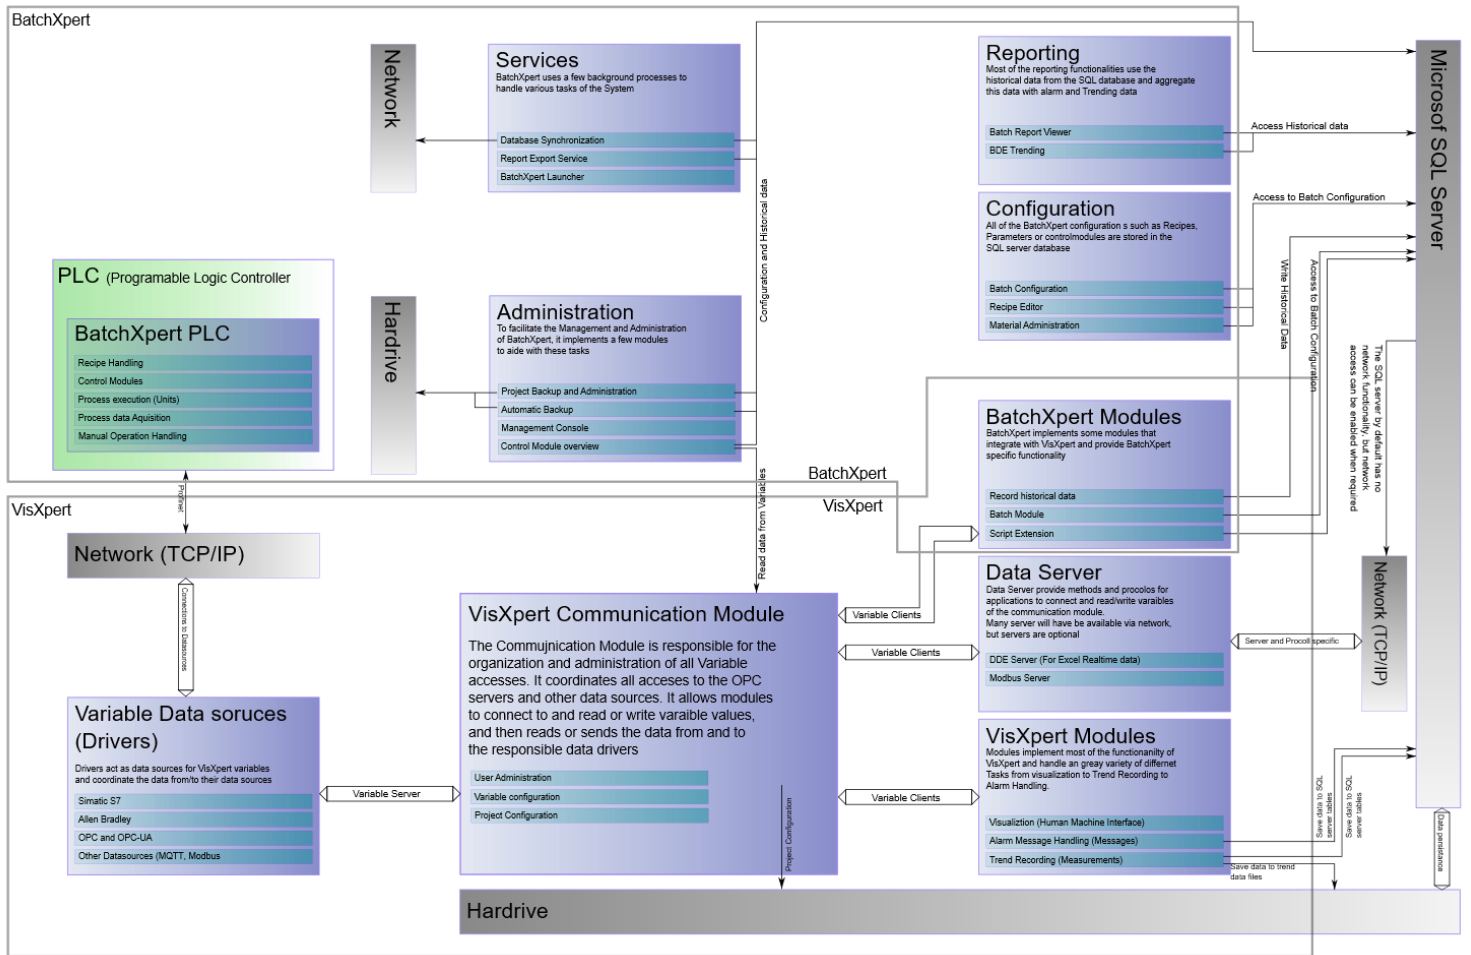

Overview of BatchXpert Software Architecture	
26.01.2023 Reassessing Details	MLOGICS Chile Ltda. 76.239.183-K